


Kensington®




MD120U4 USB4 Portable Docking Station

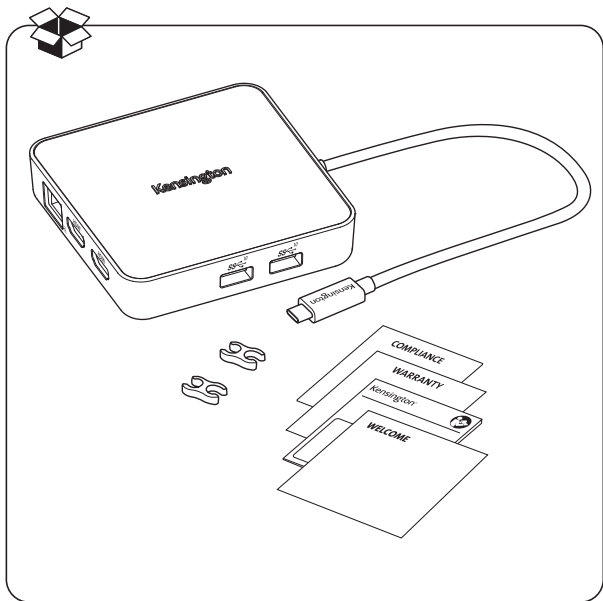


kensington.com/register


1

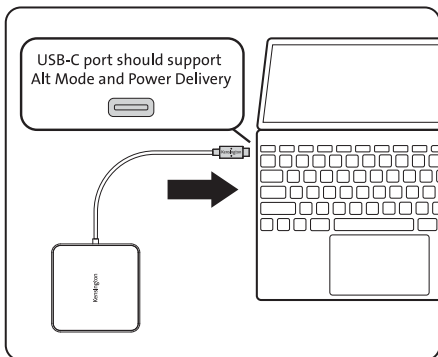




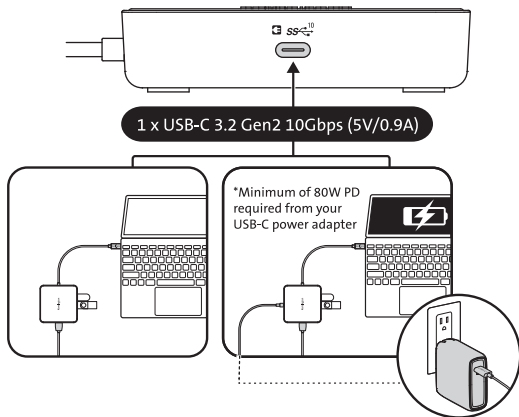


2

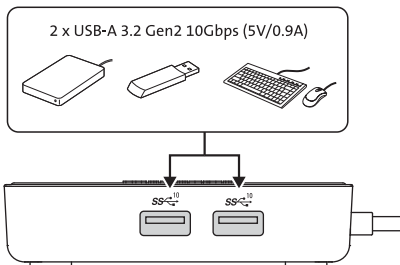

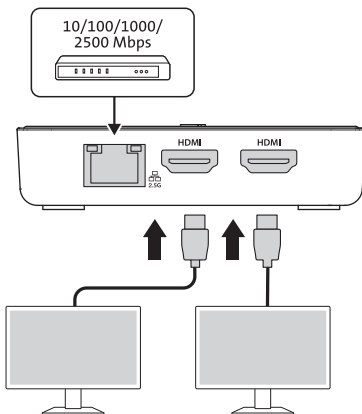
- EN** *Minimum of 80W PD required from your USB-C power adapter.
- DE** *Mindestens 80 W PD von Ihrem USB-C-Netzteil erforderlich.
- FR** *Votre adaptateur d'alimentation USB-C doit fournir une puissance minimale de 80 W.
- IT** *Erogazione di potenza minima richiesta dall'adattatore di alimentazione USB-C: 80 W.
- ES** *Se requiere un adaptador de corriente USB-C de mínimo 80 W de potencia.
- PT** *Mínimo de 80 W PD necessário do seu adaptador de alimentação USB-C.
- AE** *يلزم توفر 80W PD بحد أدنى من محمول طاقة USB-C لديك*
- CN** *您的 USB-C 电源适配器至少需要提供 80-W 的输出功率。
- JP** *USB-C電源アダプターから80W以上の電力供給が求められます。





				
USB4 HBR3+DSC1.2	8K@60Hz	4K@120Hz	4K@144Hz	4K@120Hz
HBR3	4K@60Hz	2K@60Hz		
HBR2	4K@30Hz	2K@60Hz		

- EN** The additional products powered by this docking station shall have a fire enclosure complying with IEC 60950-1 or IEC 62368-1. Please contact your host device manufacture to confirm the above compliance.
- DE** Die zusätzlichen über diese Dockingstation versorgten Produkte verfügen über ein Brandschutz-Gehäuse, das mit IEC 60950-1 oder IEC 62368-1 übereinstimmt. Wenden Sie sich bitte an den Hersteller Ihres Hauptgerätes, um die Einhaltung der oben genannten Anforderungen zu bestätigen.
- FR** Les produits supplémentaires alimentés par cette station d'accueil doivent avoir une enceinte coupe-feu conforme à la norme IEC 60950-1 ou IEC 62368-1. Veuillez contacter le fabricant de votre dispositif hôte pour confirmer la conformité ci-dessus.
- IT** Eventuali prodotti aggiuntivi alimentati da questa docking station devono disporre di un involucro antincendio conforme agli standard IEC 60950-1 o IEC 62368-1. Contattare il produttore del dispositivo host per confermare la conformità di cui sopra.
- ES** Los productos adicionales alimentados con esta estación de carga deben contar con una carcasa contra incendios conforme con las normas IEC 60950-1 y IEC 62368-1. Póngase en contacto con el fabricante de su dispositivo anfitrión para confirmar el cumplimiento de lo anterior.
- PT** Os produtos adicionais ligados a esta estação de ancoragem devem dispor de uma proteção contra incêndio em conformidade com a IEC 60950-1 ou IEC 62368-1. Contacte o fabricante do dispositivo anfitrião para confirmar a conformidade indicada acima.
- AE** تتضمن المنتجات الإضافية التي تعمل باستخدام محطة الإرساء هذه ملحقاتًا ناريًا متوافقًا مع المعيار IEC 60950-1 أو IEC 62368-1. يُرجى الاتصال بالشركة المصنّعة للجهاز المضيف من أجل تأكيد التوافق الموضح أعلاه.
- CN** 由该扩展坞供电的附加产品应具备符合 IEC60950-1 或 IEC 62368-1 标准的防火外壳。请联系您的主机设备制造商以确认上述合规性。
- JP** このドッキングステーションで駆動される追加製品には、IEC 60950-1 または IEC 62368-1 に準拠する防火筐体に収納されています。上記準拠について確認するには、ホストデバイスのメーカーにお尋ねください。

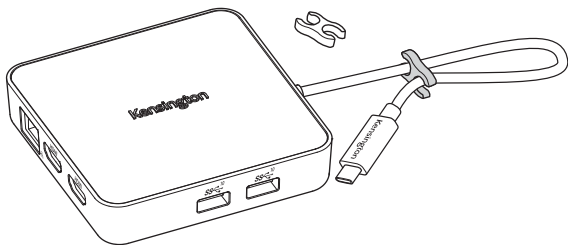



www.kensington.com/support

Kensington and the ACCO name and design are registered trademarks of ACCO Brands.
All other registered and unregistered trademarks are the property of their respective owners.
©2022 Kensington Computer Products Group, a division of ACCO Brands.

この装置は、クラスB機器です。この装置は、住宅環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビの受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。

取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

VCCI - B

